


UWAGA:
Rurki o oznaczeniu OT należy od spodu owiercić po całej długości co 10 cm. Wymagana średnica otworu: $\varnothing 5\text{mm}$

PRUSTH

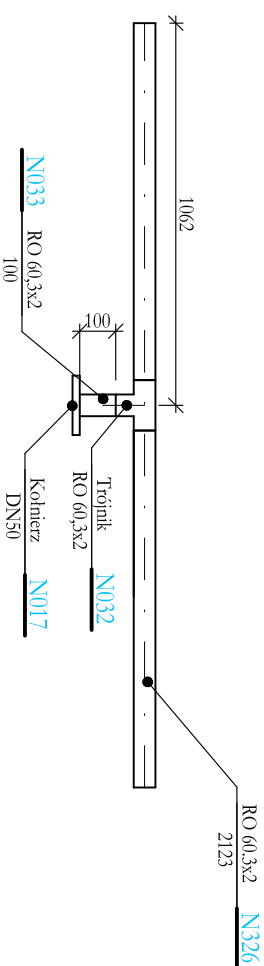

<p>Nowa wersja projektu</p> <p>Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej modernizację basenu zewnętrznego w Aqua Parku Zakopane</p>			
<p>Zakres</p> <p>Projekt wykonawczy - Arkkade wodne basenu zewnętrznego</p>			
<p>Adres obiektu</p> <p>Aqua Park Zakopane, ul. Jagciłońska 31, 34-500 Zakopane</p>			
<p>Zamawiający:</p> <p>Polskie Tary S.A.</p> <p>ul Droga do Białego 76 Zakopane</p> <p>NIP: 776 000 57 18</p>		<p>Wykonawca:</p> <p>Prosta - Łukasz Kąpias</p> <p>ul. Wiśniowa 24/1, 41-600 Świętochłowice</p> <p>NIP: 627-267-45-37</p>	
<p>Typ rys.</p> <p>Leczanka LZ6 - ARK III z III</p>		<p>Podpis:</p> <p>Podpis</p>	
<p>Opis rys.</p> <p>mgr inż. Łukasz Kąpias</p>		<p>Podpis:</p> <p>Podpis</p>	
<p>Poprawki:</p> <p>mgr inż. Jacek Łuc</p>		<p>Podpis:</p> <p>Podpis</p>	
<p>Dotyczy:</p> <p>KONSTRUKCJA</p>		<p>Data:</p> <p>02/08/2022</p>	<p>Podpis:</p> <p>1:20</p>
<p>Wariant:</p> <p>A3</p>		<p>Nazwa rys.</p> <p>(30)</p>	