



Siedzisko SP2

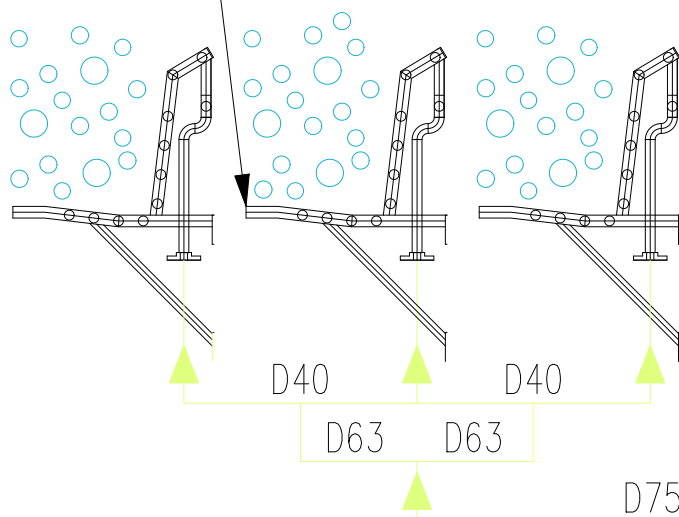

- Przepustnica
- Kłapa zwrotna
- Zawór kulowy
- Przewód zasilania siedziska SP2
- Zasilanie elektryczne
- D8 — Wentylator bocznokanałowy zasilający siedzisko SP2
- SZS — Szafa zasilająco – sterująca
- SP2 — Siedzisko powietrzne

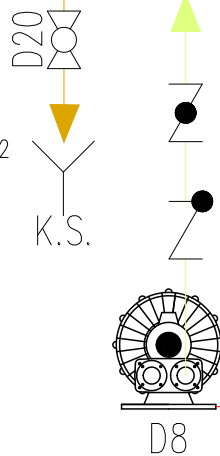

PROSTA

Nazwa zamówienia:		Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej modernizację basenu zewnętrznego w Aqua Parku Zakopane	
Zakres:		Projekt wykonawczy - Atrakcje wodne basenu zewnętrznego	
Adres obiektu:		Aqua Park Zakopane, ul. Jagiellońska 31, 34-500 Zakopane	
Zamawiający:	Polskie Tatry S.A. ul Droga do Białego 7c, Zakopane NIP: 776 000 57 18	Wykonawca:	Prosta - Łukasz Kapias ul. Wiśniowa 24/1, 41-600 Świętochłowice NIP: 627-267-45-37
Tytuł rys:		Schemat zasilania siedziska SP2	
Opracował:		inż. Patryk Forystek	Podpis:
Projektował:		mgr inż. Robert Smągłowski Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej Nr uprawnień MAZ/0074/POOS/12	Podpis:
Branża:	Sanitarna	Data:	30.06.2022
Skala:	-	Format:	A4
Nr arch. rys.	TB14		